

**Заказчик**

Компания \_\_\_\_\_

Улица \_\_\_\_\_

Индекс/город \_\_\_\_\_

Страна \_\_\_\_\_

Контактное лицо \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_ Факс \_\_\_\_\_

**BARTEC**

Сотрудник отдела сбыта \_\_\_\_\_

**Предложение**       **Заказ**

Название проекта/номер проекта \_\_\_\_\_

Номер заказчика \_\_\_\_\_

Сумма заказа \_\_\_\_\_

**Срок**      Предложение \_\_\_\_\_

Поставка \_\_\_\_\_

**Объем заказа**

\_\_\_\_\_ Штук

**Материал корпуса**

- Алюминий, серый
- Полиэстер, серый, не для пылевзрывоопасной зоны
- Полиэстер, черный
- Нержавеющая сталь V2A
- Нержавеющая сталь V4A
- с дверцей
- с крышкой

**Другие требования**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

**Степень защиты**

- Ex e       взрывозащиты
- Ex i       Без взрывозащиты
- Ex e/Ex i       IP 65/..

**Расчетное напряжение**

- AC      \_\_\_\_\_ V
- DC      \_\_\_\_\_ V

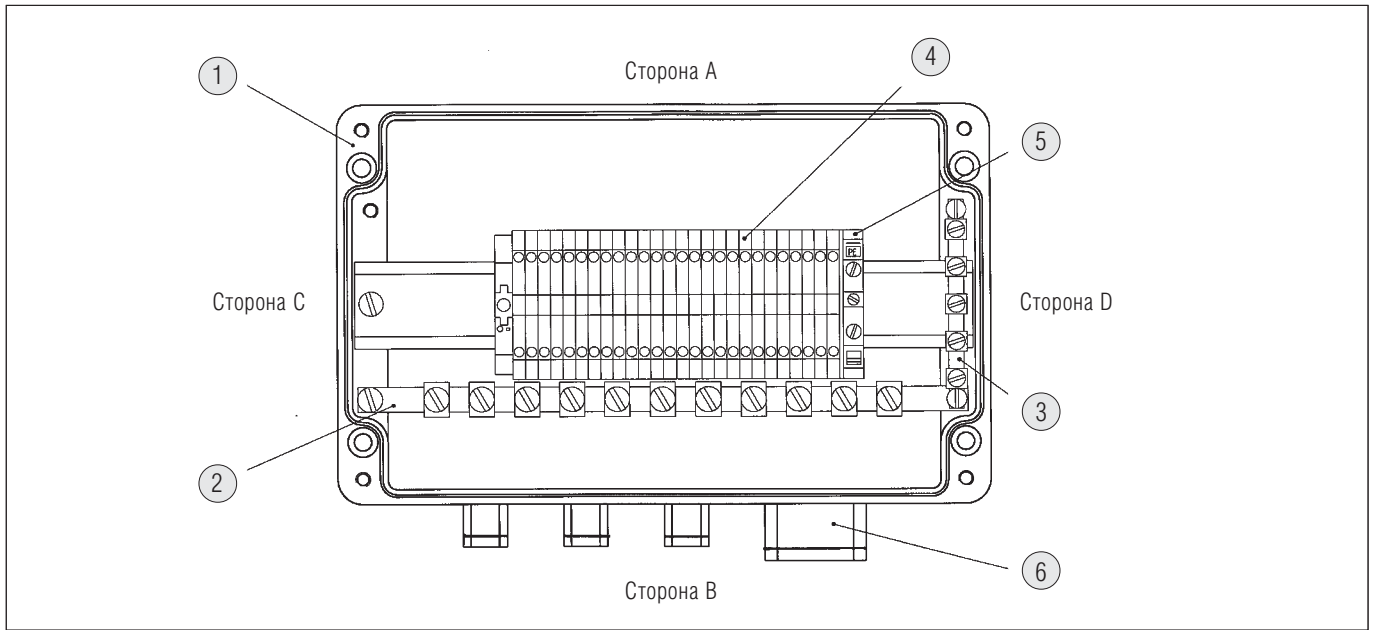

**1 Размер корпуса (мм)**

Длина                      Ширина                      Высота

**2 3 Шины защитного провода**

Продольная шина

Поперечная шина

**4 5 Клеммы, клеммы РА/РЕ**

Тип	Сечение	Количество

**6 Кабельные коннекторы/резьбовые пробки (шт.)**

Кабельные коннекторы	резьбовые пробки	Сторона А	Сторона В	Сторона С	Сторона D
Пластина фланца (только для корпуса из нержавеющей стали)					